


OŚWIETLENIE ROBOCZE
Oprawa LED 100W, 8100lm, 5000K, IP 66
na słupie aluminiowym 5m

na stopie aluminiowym 5m

na stopie aluminiowym 5m




*Kabel zasilający
typu YKYzo 3x2,5mm² L=10m
w rzucie obrotowym do 50*

typu YKYz0 3x2,5mm2 L=10m

Kabel zasilający
tytuł: YKY30 5x2,5mm² l=10m

typu YKY20 5x2,5mm² L=10m
w rurze ochronnej dn 50

w turze ochronnej dn 50

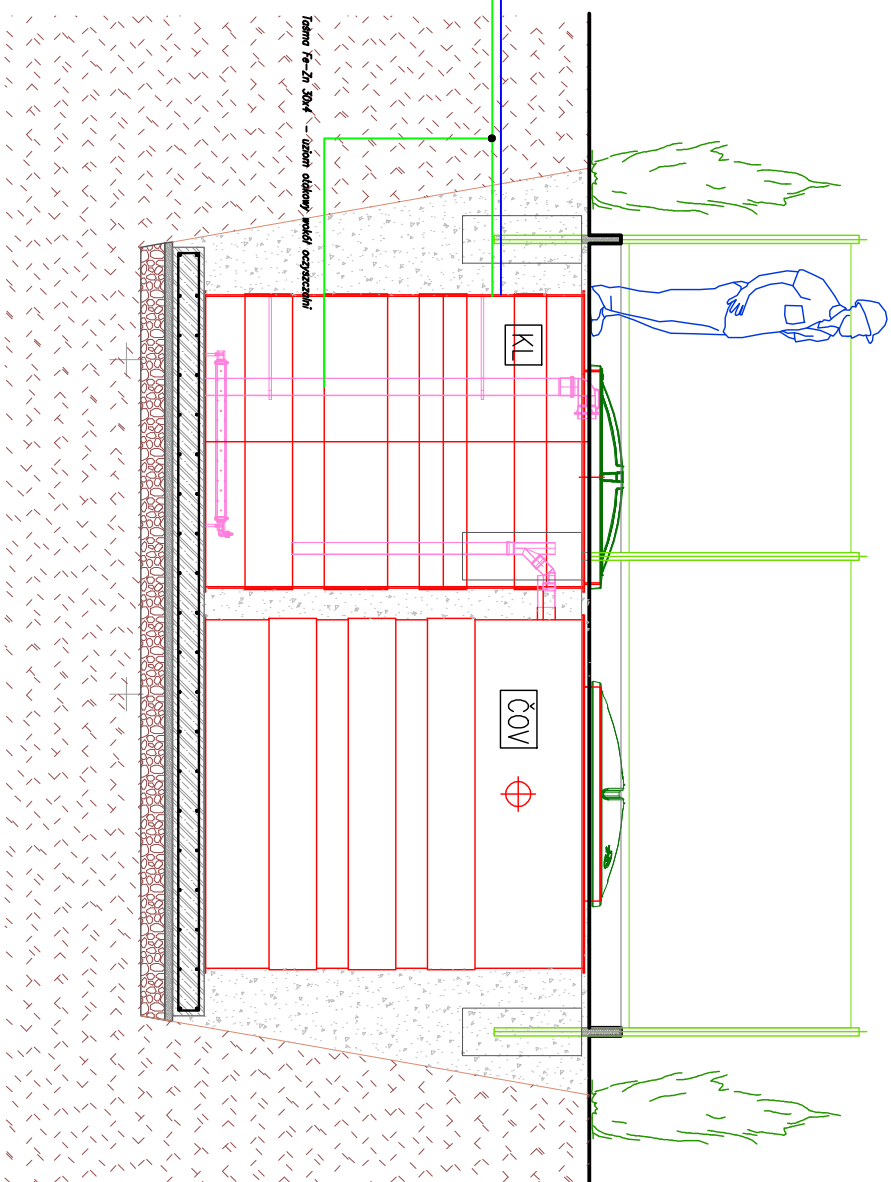

1. Wkładać wewnętrzz komory na wysokości 30 cm od podłogi, ołok z becharki Fe₂N 30x4mm, na odstępnikach. Becharze wewnętrzz komory podać z łokiem zewnętrznyz budowl.
2. Kable prowadzić w rękach.
3. Wszystkie elementy metalowe podaćz linki lżyo 16 z becharą Fe₂N 30x4mm

[illegible]